

ИМ XXXXX

План шахты
на отм. 0,000

План шахты
на отм. +4,000

Типовой вариант
крепления

Анкер HUD 1 14x70
Шуруп 12x120 DIN 571
Шайба M12 DIN 125

Кинематическая схема
платформы подъемной

Привод аварийного спуска
Верхняя балка
Винт
Направляющие
Рабочая гайка
Ременная передача
Платформа подъемная
Аварийная гайка
Электродвигатель

Д (увеличено)

Порог
Портал
Анкер HUD 1 14x70
Шуруп 12x120 DIN 571
Шайба M12 DIN 125

Перв. примен.

Спробов.

Подп. и дата

Инв. инв.Н

Взам. инв.Н

Подп. и дата

Инв.Н подл.

Приложение к договору № 071/25—12 от "05" декабря 2025 г.

Заказчик ООО "ЛИФТИНВЕСТ", в лице Директора Лопыгина В. Н.

Утверждаю: Исполнитель

Ген. директор ООО "ИНВАПРОМ" _____ А.А. Сизов

Согласовано: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Техническая характеристика	
Тип	ИНВАПРОМ А 1
Место установки	_____
Остановки	2
Высота подъема (м)	4,000
Скорость (м/с)	не более 0,15
Грузоподъемность (кг)	410
Двери (тип)	Распашные
Система управления	Кнопка постоянного нажатия
Потребляемая мощность (кВт)	2,5
Конструктивное исполнение	УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, Стороны А, Б, В сэндвич, Г металлические панели, Диспетчеризация Одб 7.2 (7.3).


- ⊗ – место подвода электропитания.
- Отклонение от вертикали стен шахты: –0; +20мм.
 - Подходы к подъемной платформе (ПП) должны быть свободными.
 - Внутреннее освещение монтируется на потолке шахты.
 - Пол для шахты должен выдерживать статическую и кратковременную динамическую нагрузку в соответствии с рисунком "Усилие на фундамент". Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 1 мм на длине 1000 мм, в опорных точках (обозначены стрелками) отклонение от номинальной плоскости не более 1 мм.
 - Напряжение питающей сети 220 В, частота 50 Гц, количество фаз 1, мощность привода 2,2 кВт.
 - Подвод электропитания выполнять в соответствии с ПУЭ медным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5мм ГОСТ 31996–2012 от двухполюсного устройства защитного отключения (УЗО; $\Delta I=30$ мА) с защитой автоматическим выключателем 16 А/25 А. При наличии системы диспетчеризации, предусмотреть отдельную линию УТР 4х2х24AWG CU Cat5e для ее подключения.
 - Заказчик обеспечивает подводу до кабеля питания, "сухих" контактов от щита распределительного напряжения (ЩР) до ПП (точка "Место подвода электропитания") в пластмассовом кабель-канале, либо – в металлорукаве.
 - Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с ГОСТ Р55555–2013, перечисленные выше работы должны быть проведены Заказчиком до монтажа ПП.
 - Заказчик обязан оборудовать и обеспечивать освещенность не менее 50 люкс на уровне пола каждой этажной площадки перед входом в подъемную платформу.
 - Цвет покрытия: RAL 9003.

					XXXXXX МЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Платформа подъемная Монтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Сизов		15.01.2026				1: 30
Пров.		Ларионова						
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.		Ларионова				ООО "ИНВАПРОМ"		
Утв.		Сизов				г. Москва		

Копировал

Формат А2

$\Gamma-\Gamma$ (1:40) 

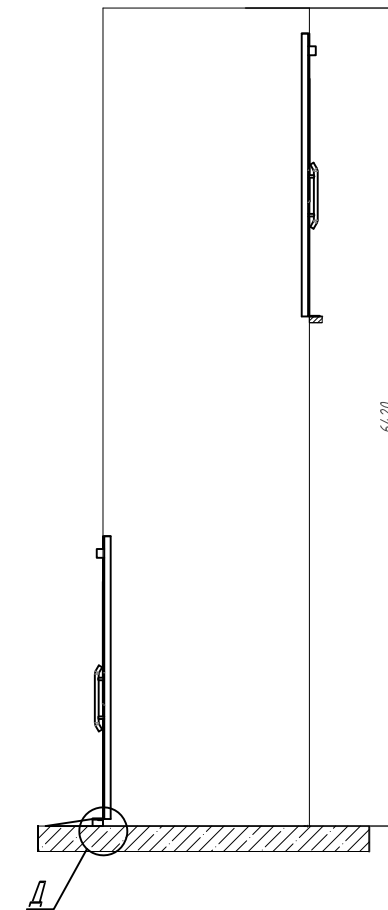

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Тучт
2