
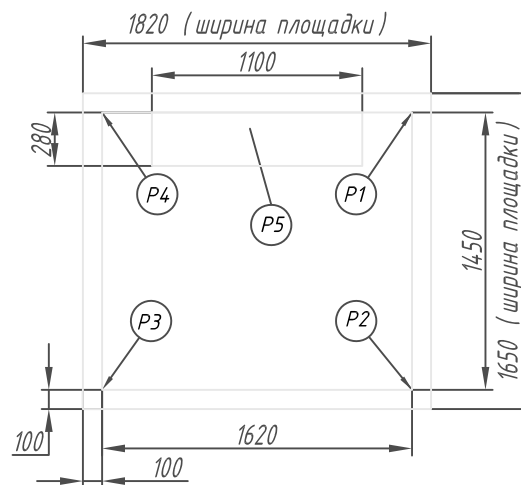
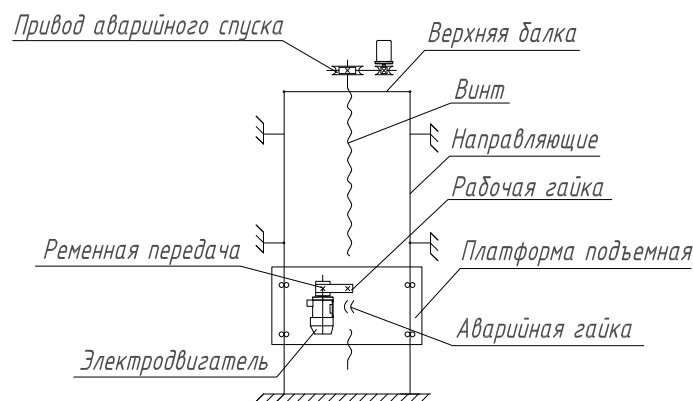
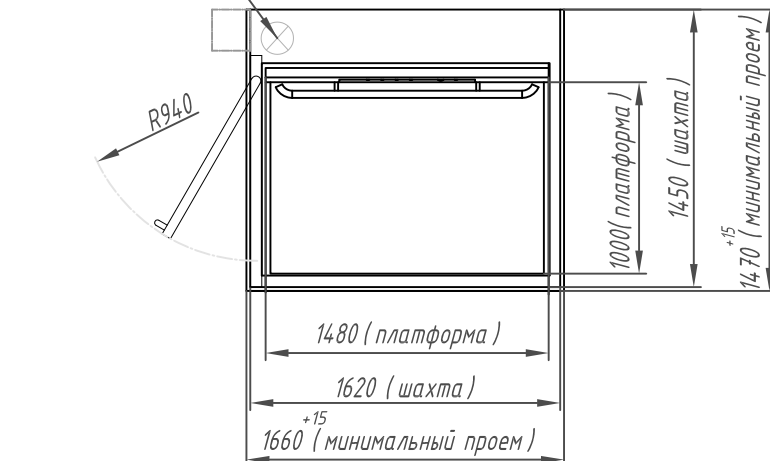


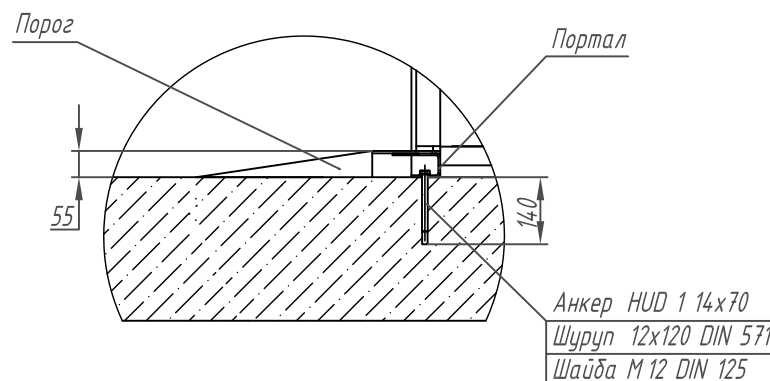

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Тип	ИНВАПРОМ А 1
Место установки	_____
Остановки	2
Высота подъема (м)	3,300
Скорость (м/с)	не более 0,15
Грузоподъемность (кг)	410
Двери (тип)	Распашные
Система управления	Кнопка постоянного нажатия
Потребляемая мощность (кВт)	2,5
Конструктивное исполнение	УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, Стороны шахты А, Б, В стекло, Г без обшивки, Платформа 1000 x 1480, Диспетчеризация Одъ 7.2.

1. Отклонение от вертикали стен шахты: -0 ; $+20$ мм.
2. Подходы к подъемной платформе (ПП) должны быть свободными.
3. Внутреннее освещение монтируется на потолке шахты.
4. Пол для шахты должен выдерживать статическую и кратковременную динамическую нагрузку в соответствии с рисунком "Усилие на фундамент".
Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/см². Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 1 мм на длине 1000 мм, в опорных точках (обозначены стрелками) отклонение от номинальной плоскости не более 1 мм.
5. Напряжение питающей сети 220 В, частота 50 Гц, количество фаз 1, мощность привода 2,2 кВт.
6. Подвод электропитания выполнять в соответствии с ПУЭ медным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм ГОСТ 31996-2012 от двухполюсного устройства защитного отключения (УЗО; $\Delta I=30$ мА) с защитой автоматическим выключателем 16 А/25 А. При наличии системы диспетчеризации, предусмотреть отдельную линию УП 4х2х24AWG CU Cat5e для ее подключения.
7. Заказчик обеспечивает подводку до кабеля питания, "сухих" контактов от щита распределительного напряжения (ЩР) до ПП (точка "Место подвода электропитания") в пластмассовом кабель-канале, либо – в металлорукаве.
8. Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с ГОСТ Р 55555-2013, перечисленные выше работы должны быть проведены Заказчиком до монтажа ПП.
9. Заказчик обязан оборудовать и обеспечивать освещенность не менее 50 люкс на уровне пола каждой этажной площадки перед входом в подъемную платформу.
10. Цвет покрытия: RAL 9003.

					XXXXXX МЧ				
					Платформа подъемная Монтажный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					1:30
Разраб.		Сизов		26.01.2026					
Проб.		Ларионова							
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 2	
Н.контр.		Ларионова				000 "ИНВАПРОМ"			
Утв.		Сизов				г. Москва			

HW XXXXX

Перв. примен.

Справа N

Подп. и дата


Инв. N субл.

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.


A - A (1:40) ○

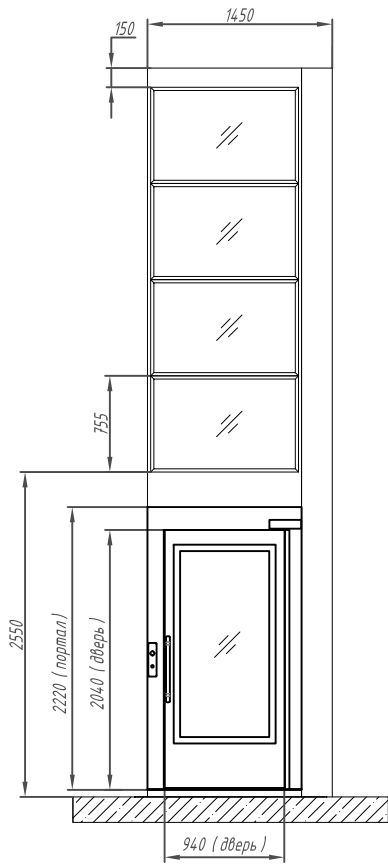


Б - Б (1:40) ○

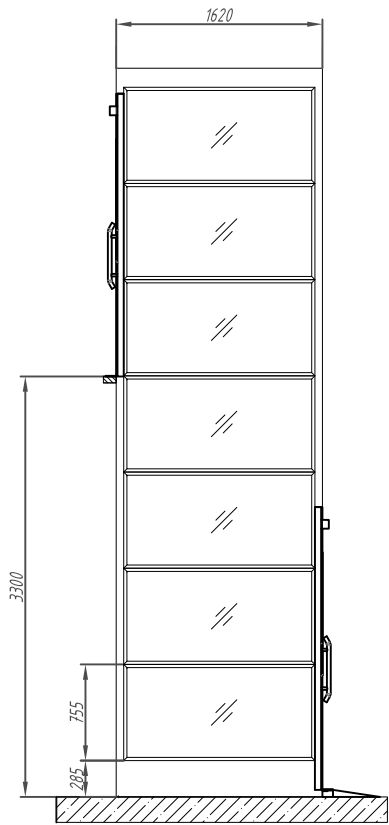

В - В (1:40) ○

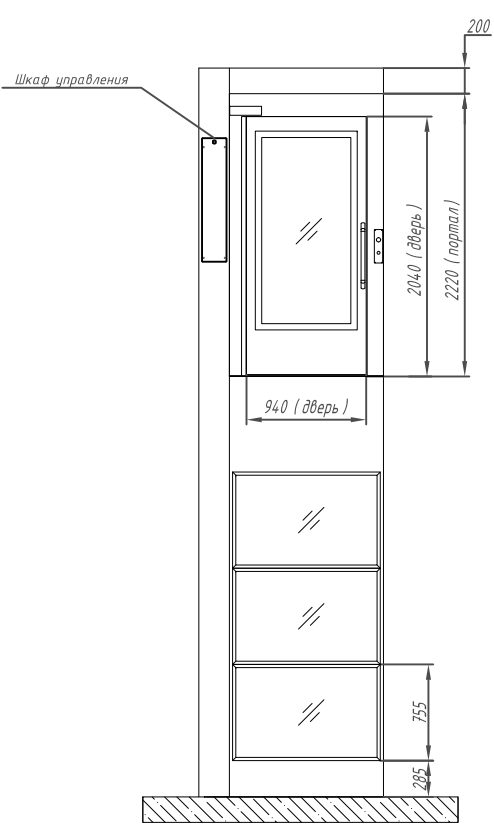

Г - Г (1:40) ○

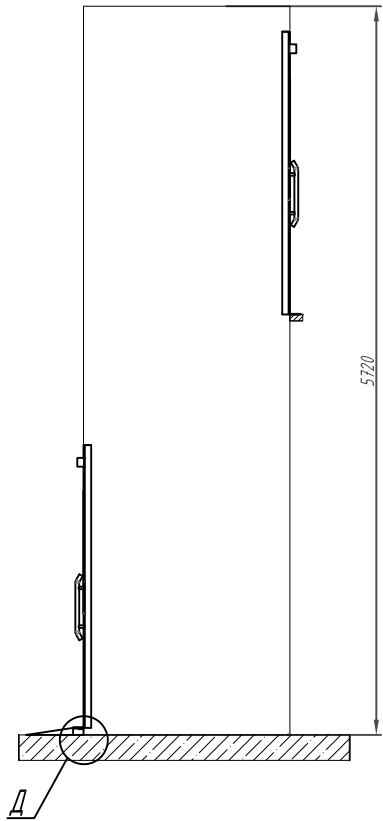

Согласовано: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

XXXXX МЧ

Копировал

Формат А3