



План шахты

на отм. 0,000

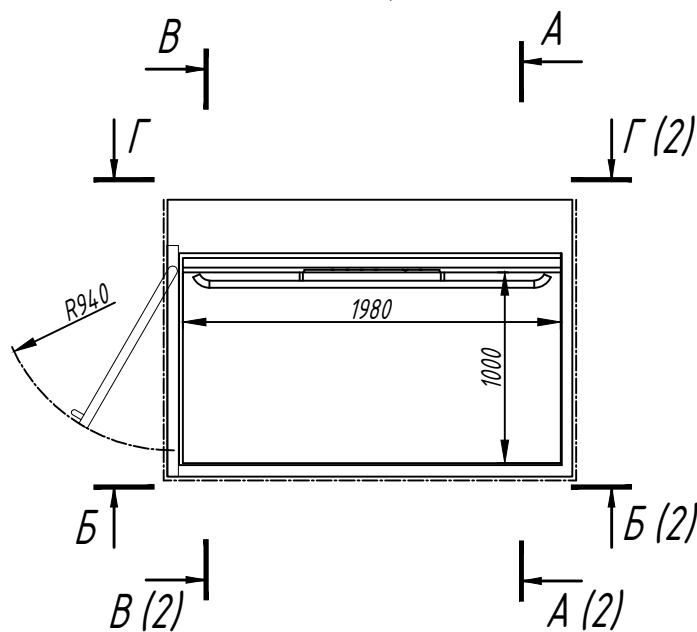


План шахты


на отм. +3,570

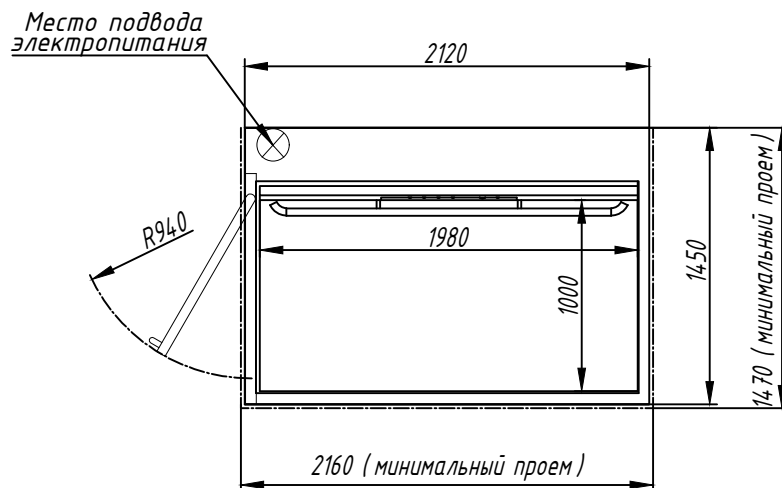

Типовой вариант
крепления

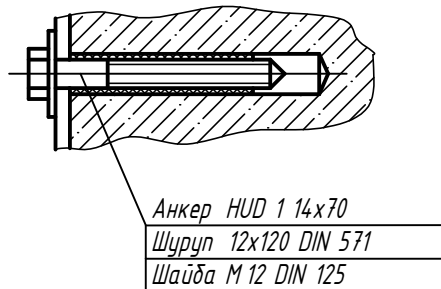


Кинематическая схема
платформы подъемной

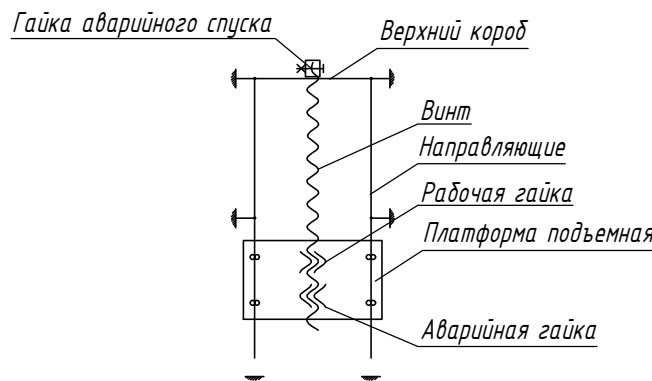


Усилие на фундамент

P1-P4: 4,5 кН

P5: 23,9 кН (280x950мм)

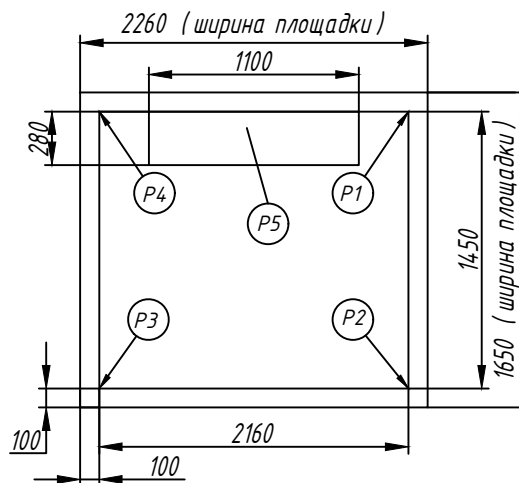

Д (увеличено)

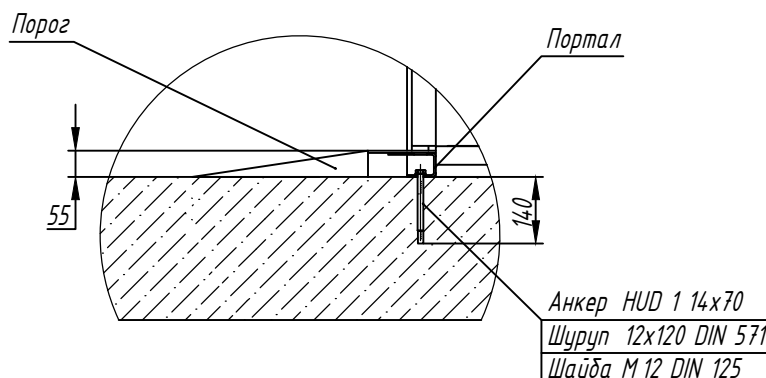

Приложение к договору № _____ от "___" _____ г.

Заказчик _____

Утверждаю: Исполнитель

Ген. директор ООО "ИНВАПРОМ" _____ АА Сизов

Согласовано: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Техническая характеристика

Тип	ИНВАПРОМ А4
Место установки	г. Новосибирск
Остановки	2
Высота подъема (м)	3,570
Скорость (м/с)	не более 0,15
Грузоподъемность (кг)	410
Двери (тип)	Распашные
Система управления	Кнопка постоянного нажатия
Потребляемая мощность (кВт)	2,5
Конструктивное исполнение	УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69, Платформа 1000 х 1980, Диспетчеризация "Объ7,2"

⊗ – место подвода электропитания.


- Отклонение от вертикали стен шахты: -0; +20мм.
- Подходы к подъемной платформе (ПП) должны быть свободными.
- Внутреннее освещение монтируется на потолке шахты.
- Пол для шахты должен выдерживать статическую и кратковременную динамическую нагрузку в соответствии с рисунком "Усилие на фундамент". Опорная поверхность строительных сооружений должна выдерживать нагрузку не менее 250 кгс/см². Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 1 мм на длине 1000 мм, в опорных точках (обозначены стрелками) отклонение от номинальной плоскости не более 1 мм.
- Напряжение питающей сети 220 В, частота 50 Гц, количество фаз 1, мощность привода 2,2 кВт.
- Подвод электропитания выполнять в соответствии с ПУЭ медным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5мм ГОСТ 31996-2012 от двухполюсного устройства защитного отключения (УЗО; $\Delta I=30$ мА) с защитой автоматическим выключателем 16 А/25 А. При наличии системы диспетчеризации, предусмотреть отдельную линию UTP 4х2х24AWG CU Cat5e для ее подключения.
- Заказчик обеспечивает подводу до кабеля питания, "сухих" контактов от щита распределительного напряжения (ЩР) до ПП (точка "Место подвода электропитания") в пластмассовом кабель-канале, либо – в металлорукаве.
- Все работы по подготовке места установки ПП в соответствии с ГОСТ Р55555-2013, перечисленные выше работы должны быть проведены Заказчиком до монтажа ПП.
- Заказчик обязан оборудовать и обеспечивать освещенность не менее 50 люкс на уровне пола каждой этажной площадки перед входом в подъемную платформу.
- Цвет покрытия: RAL 9003.

					А 100.608048 МЧ				
					Платформа подъемная ИНВАПРОМ А4 Монтажный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					1:30
Разраб.	Лиховиц			14.08.2018					
Пров.	Ларионова								
Т.контр.	Аликин				Заводской номер 608048		Лист 1	Листов 2	
Н.контр.	Ларионова						ООО "ИНВАПРОМ"		
Утв.	Сизов						www.invaprom.ru		
					Копировал		Формат А2		


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ субд.	Подп. и дата	Справа. N	Перв. примен.

А100.608048 МЧ


А - А (1:40)

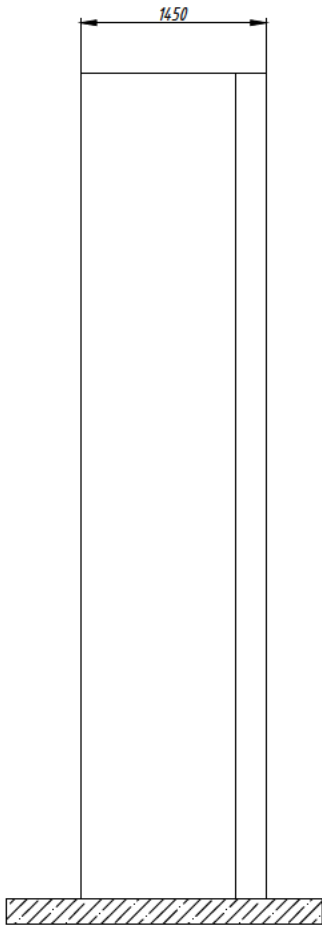


Б - Б (1:40)

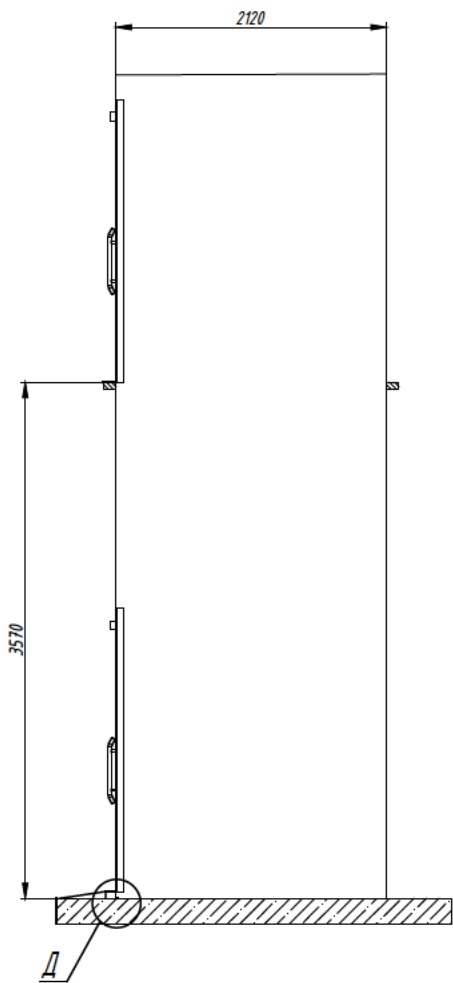

В - В (1:40)

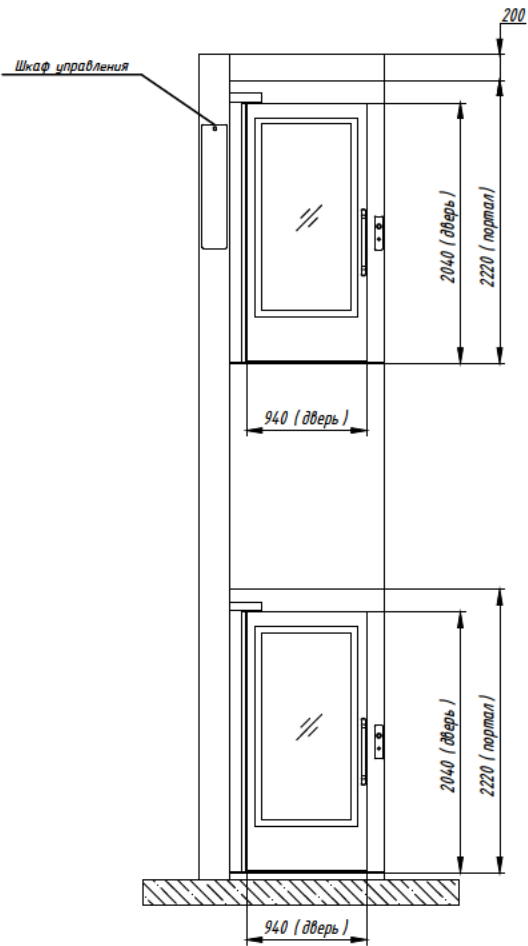

Г - Г (1:40)

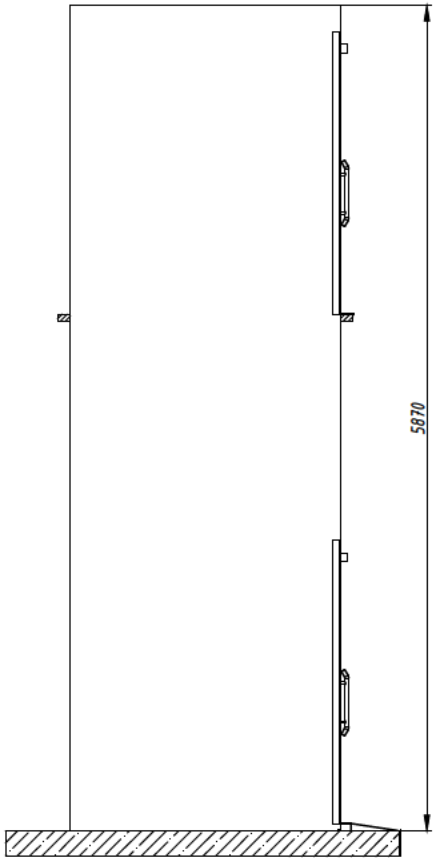

Согласована: Заказчик

(должность и расшифровка фамилии, имени и отчества подписывающего лица, дата подписи, печать Заказчика)

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

А100.608048 МЧ

Копировал

Формат А3